

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE

Spółka z o.o.

63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28

Zarząd:

Tel. 062/7822450
Fax 062/7829974

Oczyszczalnia:

Tel. 062/7810579

Wodociąg:

Tel. 062/7822362

NIP 619-17-53-534

REGON 250754952

IX Wydział

Gospodarczy KRS
Poznań
Nr 0000056912

Kapitał zakładowy:
70.419.000,00 zł

Działamy na terenie
Gmin :




Gmina
Kępno



Gmina
Baranów

- ❖ dostawa wody,
- ❖ odbiór
- ❖ ścieków,
- ❖ obsługa
- laboratoryjna

Laboratorium
Akredytowane
AB 996



L.dz 5/01 /2018

Kępno, 08.01.2018r

Projektowanie i Nadzory
Inwestorskie Grzegorz Zagórny
Stradomia Wierchlnia 111
56 – 500 Syców
NIP 898 114 93 60


Dot: Budowy drogi gminnej w ulicy pomiędzy ul. Spółdzielczą i Sienkiewicza (za cmentarzem).

Wodociągi Kępieńskie w odpowiedzi na pismo z dn. 8.12.2017 roku w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia kanalizacji deszczowej z drogi gminnej dz. nr 2290/4, przesyła w załączniku Warunki techniczne Nr 2/2018.

Z poważaniem

PROKURENT

Krzysztof Kempa

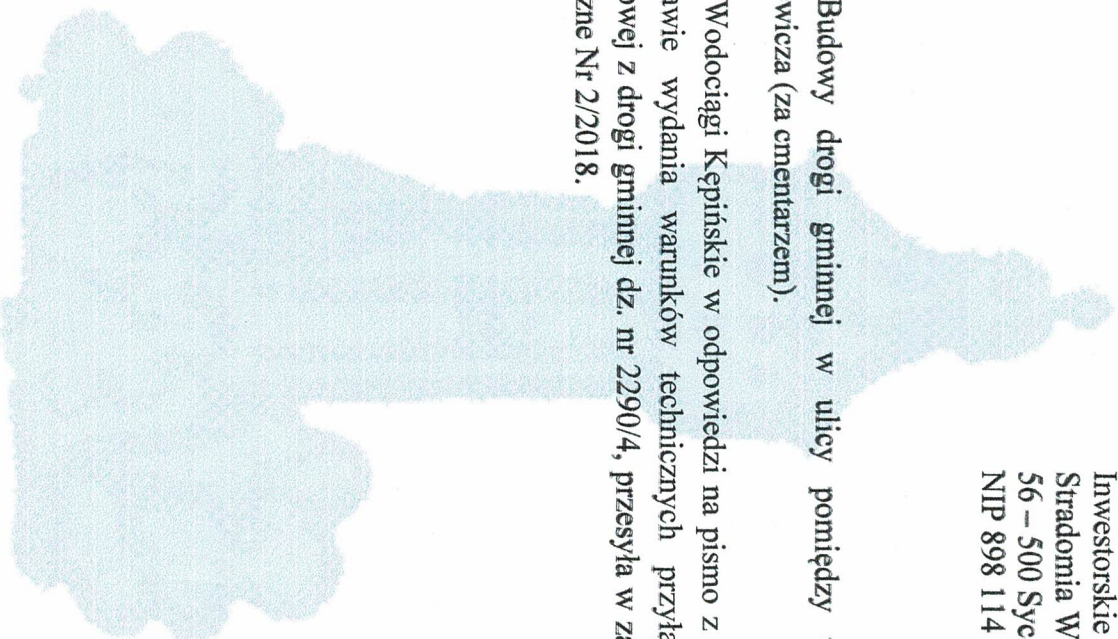

Załącznik: 1. Warunki Techniczne Nr 2/2018
Opracowała: A.Kawacka

Nasza strona:

www.wodociagi.kepno.pl

Nasz e-mail:

zarzad@wodociagi.kepno.pl
biuro@wodociagi.kepno.pl

***WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE** Sp. o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28
tel. centr. (0-62) 78-224-50
fax (0-62) 78-299-74
wodociąg (0-62) 78-223-62
NIP 619-17-53-534 • Regon 250754952

1

Kępno, dnia 08.01.2018r

Projektowanie i Nadzory Inwestorskie
Grzegorz Zagomy
Stradomia Wierchmnia 111
56-500 Syców
NIP 898 114 93 60

Warunki techniczne Przyłączenia budynków, zespołów budynków i sieci do zewnętrznej sieci wodociągowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nr 2/2018

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Spółka z o.o. odpowiadając na wniosek w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej dz. nr 2290/4 w miejscowości Kępno

podaje, że :

1. Odbiór ścieków deszczowych z projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej odbywać się będzie do istniejącej studni zbiorczej kanalizacyjnej o rzędnych 171,82/168,44, zlokalizowanej w drodze dojazdowej dz. nr 2290/4.
2. Średnice i spadki projektowanego kanałów deszczowego ustali projektant.
3. Sieć należy zaprojektować z rur i kształtek PVC – U litego, o sztywności obwodowej min SN8.
4. Studnie zbiorcze z kręgów betonowych zastosować o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm zwieńczone włazem klasy D400 lub zastosować studnie zbiorcze z tworzywa szlucznego o średnicy wewnętrznej min. 425 mm zwieńczone włazem klasy D400.
5. W przypadku zastosowania studni zbiorczych z tworzywa szlucznego, zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych dodatkowo umocnić przed przazobieżeniem obciążen nawierzchni np. stożkiem żelbetowym, pierścieniem betonowym itp.

Warunki ogólne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podłączenia należy opracować projekt techniczny. Projekt techniczny powinien być opracowany przez Biuro Projektowe lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt podlega uzgodnieniu w WK.
 2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejsciej winny odpowiadać wymogom podanym
 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 Dz. U. Nr 72 poz. 747
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne, Dz. U. Nr 115 z 11 października 2001 poz. 1229 oraz Dz. U. Nr 154 z dnia 29 grudnia 2001 poz. 1803 z późniejszymi zmianami.
 - Regulamin z korzystania Usług Publicznych świadczonych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
 3. Podłączenie inwestycji do sieci ulicznych będących własnością WK może być dokonane po pozytywnym przeglądzie technicznym przed zasypaniem wykopów oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności.
 4. Przegląd techniczny inwestycji oraz próbę szczelności przeprowadza oddział WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgłoszenie inwestora o gotowości do przeglądu i próby szczelności oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej z określonymi parametrami technicznymi inwestycji.
 5. Pozytywny wynik przeglądu technicznego wykonanej inwestycji będzie podstawą do wyrażenia zgody przez WK na podłączenie do własnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Podłączenie do sieci wykonują wyłącznie WK na zlecenie inwestora.
 6. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawia „Protokół z przeglądu technicznego” przed zasypaniem, upoważniający do zasypania wykonanych rurociągów i zakończenia prac budowlanych.
 7. Zasilenie wodą oraz przejęcie ścieków do kanalizacji nastąpi po :
 - a/ uzyskaniu pozytywnego protokołu z przeglądu, o którym mowa w pkt. 5
 - b/ zakończeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie
 - c/ zgłoszeniu do odbioru końcowego
 - d/ spisaniu protokołu odbioru końcowego upoważniającego przyjęcie do eksploatacji inwestycji przez WK.
 - e/ zawarciu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
 - f/ zaistniowaniu wodomierza. WK zainstallują wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt wodomierza głównego pokrywają WK
 8. Zasuwę na przyłącza wodociągowym oraz inne uzbrojenie należy oznakować przy pomocy tabliczki zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
 9. Urządzenia do granic eksploatacji muszą być dostępne w każdej chwili dla personelu technicznego WK.
 10. Wyszczególniony wyżej zakres robót należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.
 11. W momencie odbioru należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą.
 12. Korzystanie z urządzeń będących własnością WK na zasadach innych niż ustalono w niniejszych w.t.p. jest niedozwolone
- W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia się do sieci będącej własnością WK dostawa wody i odbiór ścieków zostaną wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania karno-administracyjnego.
13. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia. Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.
 14. Uwagi dodatkowe :
- Istnieje możliwość przekazania wykonanej inwestycji na majątek Gminy Kępno. W takim przypadku Inwestor zobowiązany jest złożyć w Gminie Kępno:

- Oświadczenie woli o chęci przekazania i zrzeczenia się na rzecz Gminy przedmiotowej inwestycji oraz rezygnacji teraz i w przyszłości z zwrotu wszelkich poniesionych nakładów z tym związanych
- Protokół z przeglądu technicznego
- Podpisany z danymi druk PT

W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane będą odpłatnie przez Wodociągi Kępińskie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodokanalizacyjnej gdy występuje wyciek z jednego odbiorcy, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 16) obowiązuje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.