

400

listwy zaciskowe

FR304 100A

4xDEHNguard T275

40A-2P-0,03-A

40A-4P-0,03 typA

B6A/2

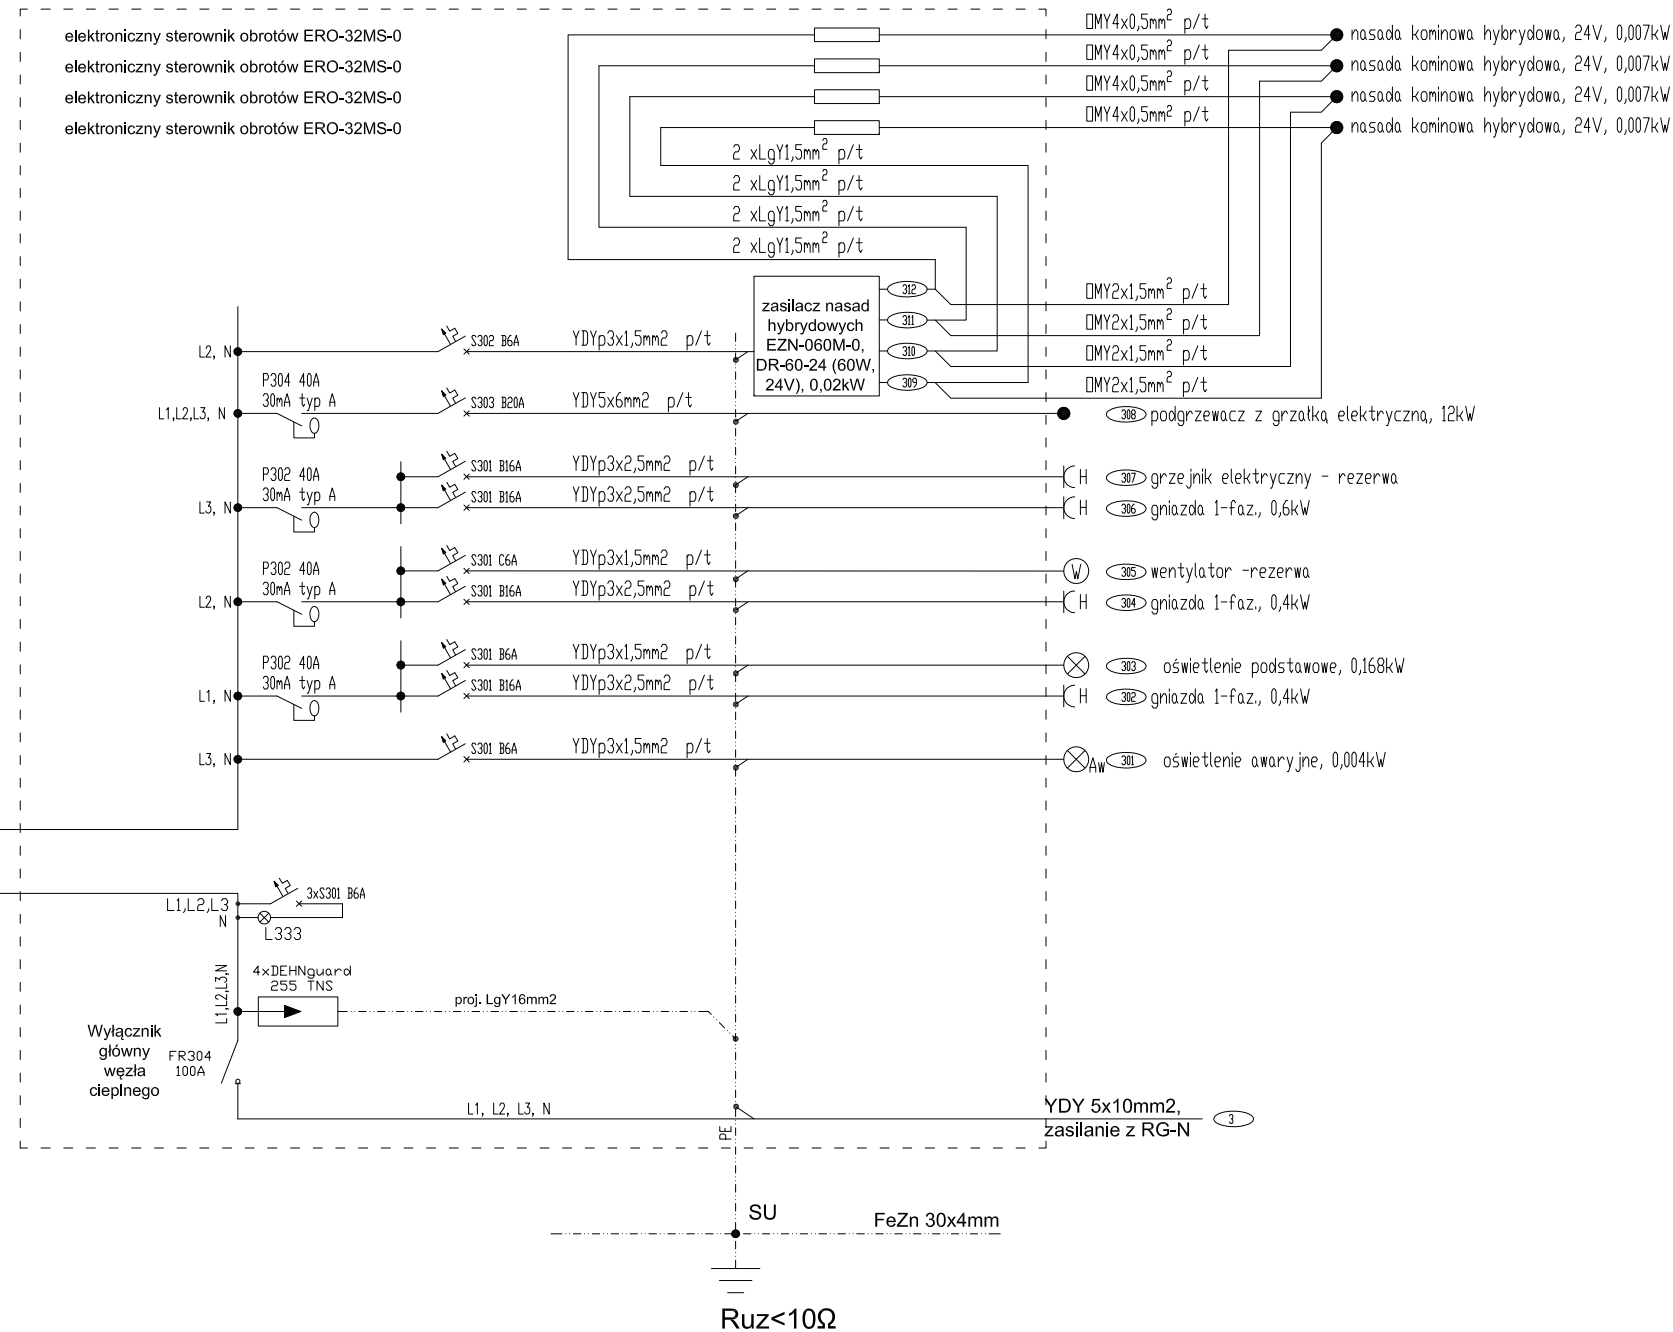

4xERO-32MS-0

B20A/3

zasilacz
60W 24V
DR-60-24







309-312

VP72M



TNS

- przez izolowanie części czynnych
 - zastosowanie izolacji podstawowej
 - zastosowanie obudów
 - umieszczanie poza zasięgiem
- Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyłączenie zasilanie w układzie TNS
 - zastosowanie urządzeń II klasy ochronności
- Ochrona uzupełniająca
- zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA
 - dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze

	wyłącznik silnikowy
	wyłącznik nadmiarowo-prądowy
	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowo-prądowym
	wyłącznik różnicowo-prądowy
	rozłącznik instalacyjny
	kontrolka obecności napięcia

projektant w specjalności elektrycznej: TOMASZ WŁODARCZYK		nr upr.: LOD/1242/POOE/09		data: 07.2018		podpisy:	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRĄŻKOWACH							
nazwa obiektu budowlanego:							
Krążkowy 29, 63-600 Krążkowy dz. nr 919/6 i 919/7 adres obiektu budowlanego:				Modestic group ul. Kwiska 63/29 T: +48 506620222		54-210 Wrocław info@modestic.com	
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNI WĘZŁA CIEPLNEGO TCW				skala:		EL/PW branża/etap: E09	
tytuł rysunku:				nr rys.			